



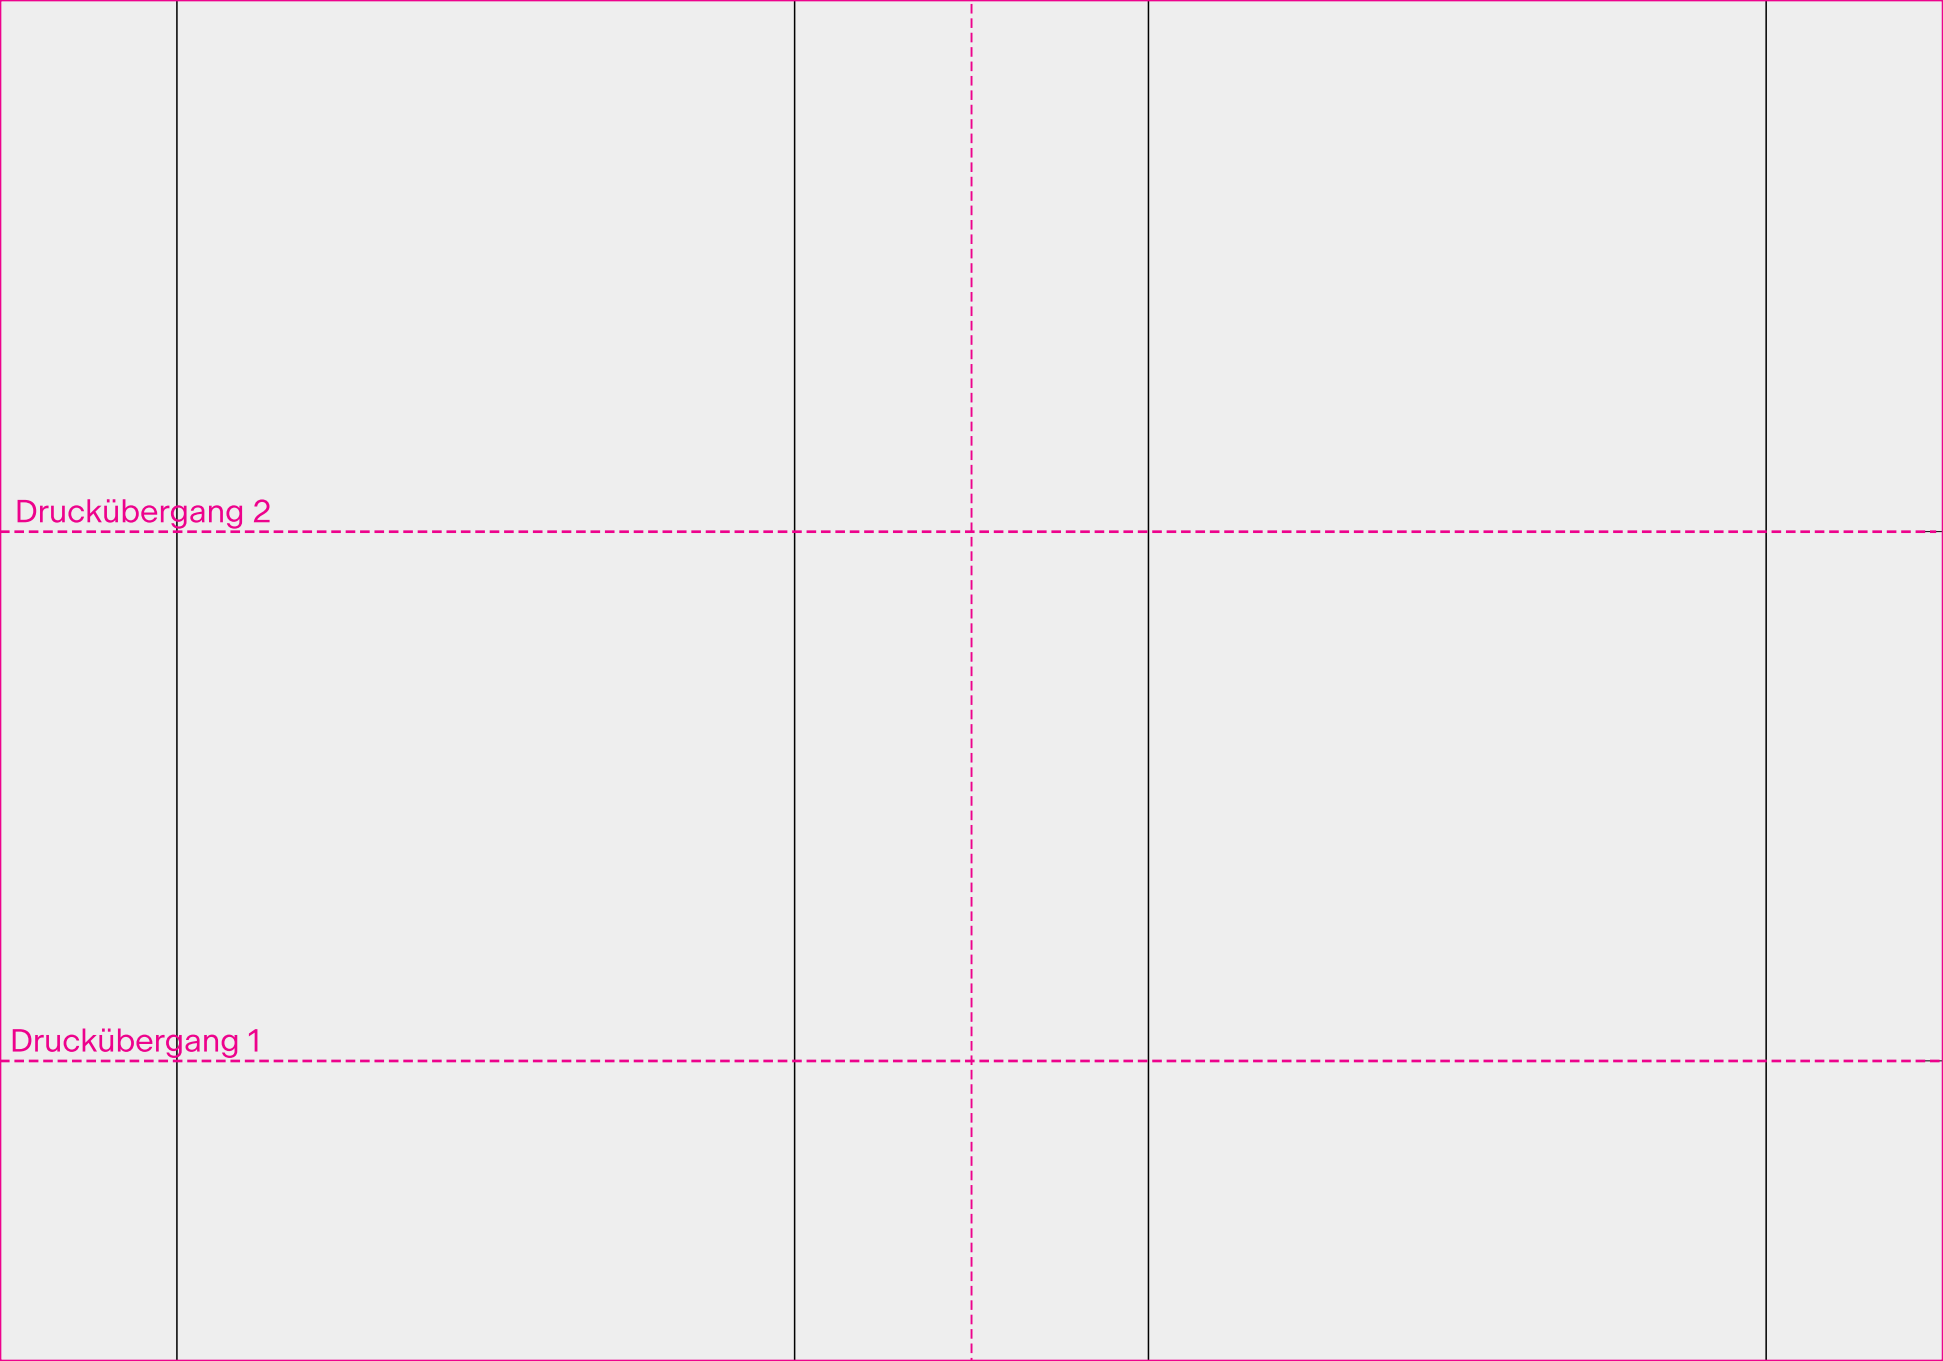



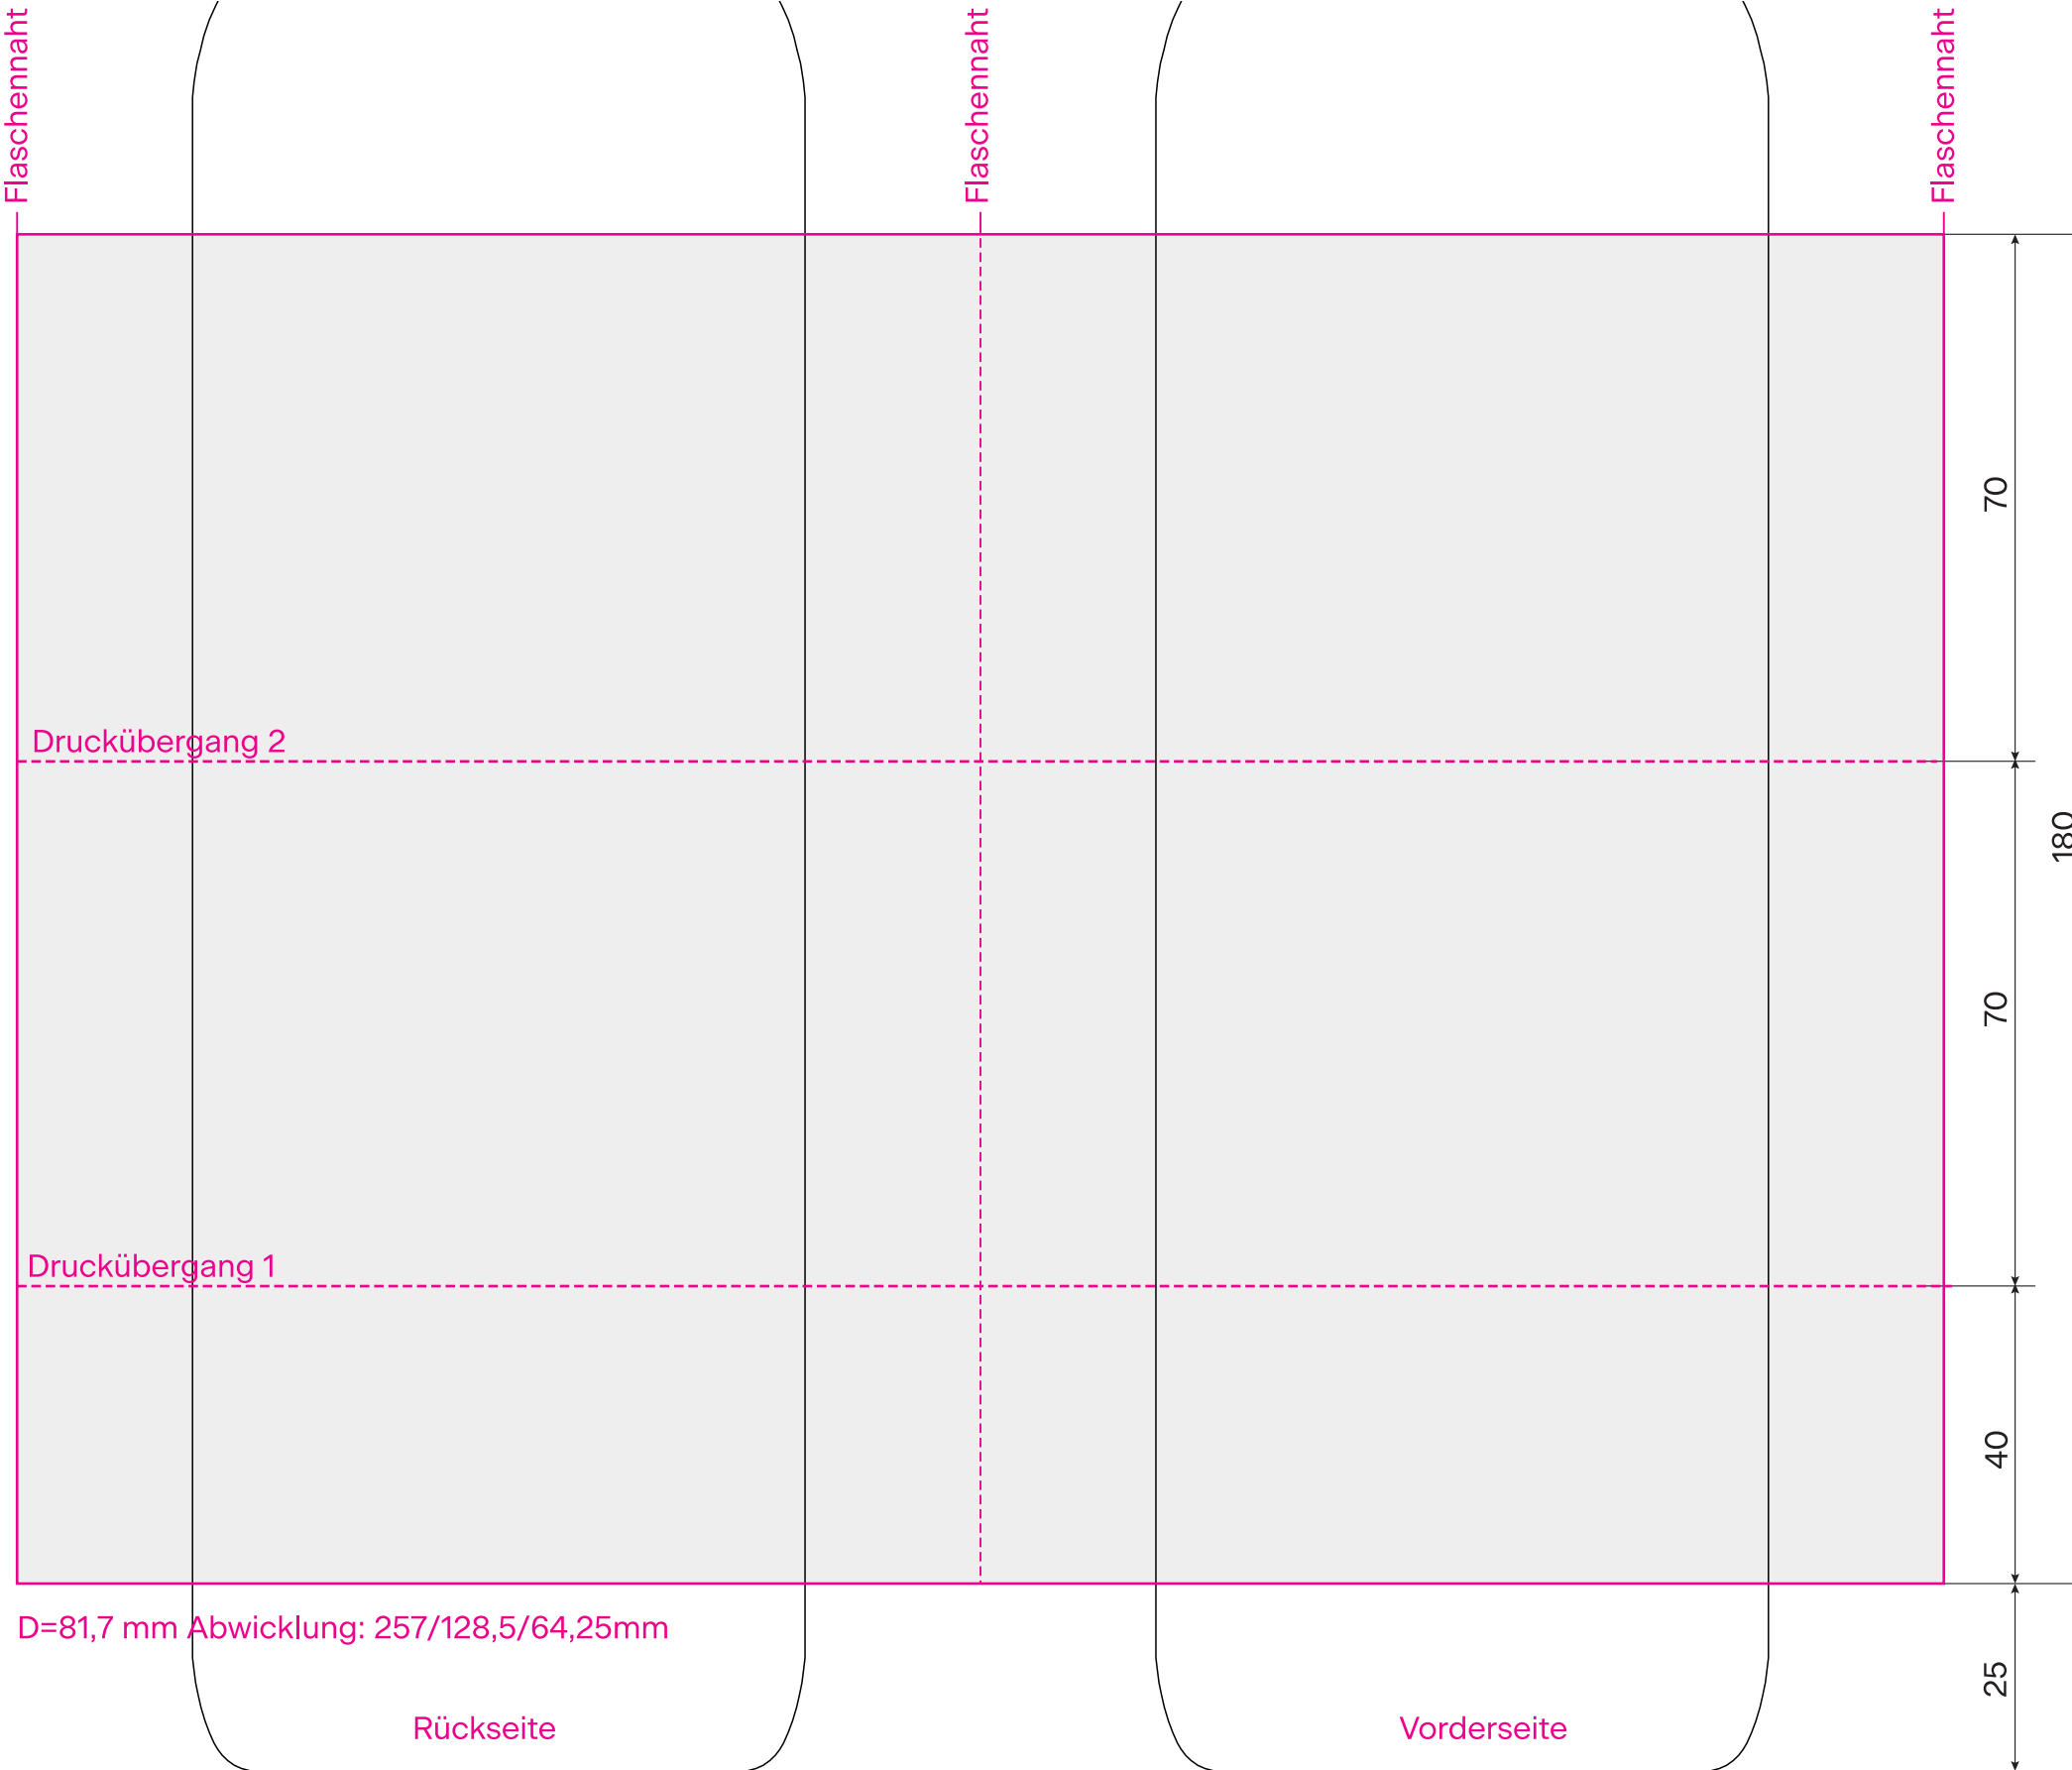


Kunde: CARRY

Projekt: 1000 ml Druckstandskizze

Version: 1.0

Freigabe erteilt: _____

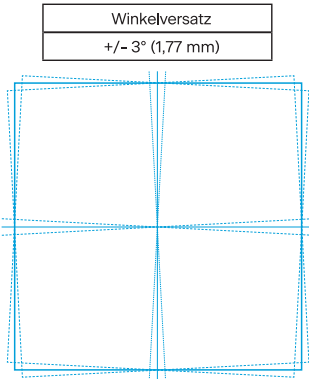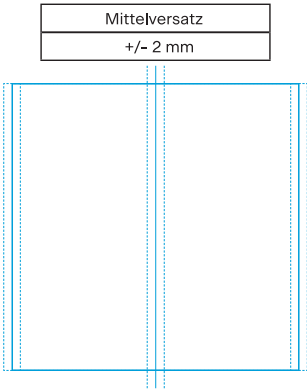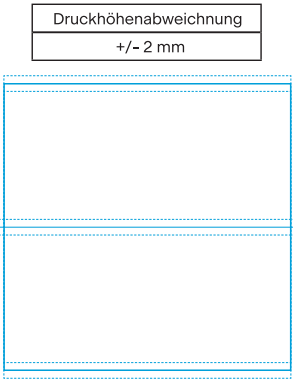

Druck: Relevante Designelemente sollten nicht über den gestrichelt markierten Passtrennungen liegen. Schriftgrößen unter 7 Punkt sind nicht zulässig. Die wesentlichen Elemente des Druckbildes (auch Schrift) sollten eine Linienstärke von 0,4 mm (1,13 pt) nicht unterschreiten. Für nicht-druckende Elemente, also Negativ-Strichstärken, gilt ebenfalls mindestens 0,4 mm (1,13 pt).

Anlieferung: Die Druckdatei muss im CMYK Farbraum angelegt sein. Alle Druckdaten sind vektorisiert, alternativ als hochauflösende Bilder (mind. 300 dpi) anzuliefern. Alle Elemente müssen eingebettet sein und Schriftdateien für Personalisierungen (.ttf) mitgeliefert werden.

Bitte beachten: Für inhaltliche Fehler übernehmen wir keine Haftung. Durch Maß- und Oberflächentoleranzen im Glas kann es im Druck zu geringen Abweichungen kommen. Bitte den Korrekturabzug unterschrieben zurücksenden. Ohne schriftliche Freigabe kann kein Auftrag an die Druckproduktion weitergeleitet werden.